

日期	日期	日期	日期	日期	日期
姓名	姓名	姓名	姓名	姓名	姓名
专业	专业	专业	专业	专业	专业
职称	职称	职称	职称	职称	职称
签字	签字	签字	签字	签字	签字
日期	日期	日期	日期	日期	日期
姓名	姓名	姓名	姓名	姓名	姓名
专业	专业	专业	专业	专业	专业
职称	职称	职称	职称	职称	职称
签字	签字	签字	签字	签字	签字
日期	日期	日期	日期	日期	日期



门窗表

门窗类型	门窗编号	洞口尺寸		套用图集		数量	用电条件		五金	备注
		宽	高	图集代号	编号		电压(V)	功率(W)		
门	FM1	1500	2400	12J609	GFM5-1524 (A0.50丙级)	1			防火门 配套五金	丙级双开钢质防火门 设闭门器(具有按顺序关闭的功能) 在明显位置设置“保持防火门关闭”的提示标识
	FM2	1800	2700	12J609	GFM5-1827 (A0.50丙级)	2				丙级双开钢质防火门 设闭门器(具有按顺序关闭的功能) 在明显位置设置“保持防火门关闭”的提示标识
	FM3	1000	2400	12J609	GFM5-1024 (A1.50甲级)	1				甲级单开钢质防火门 设闭门器 在明显位置设置“保持防火门关闭”的提示标识
窗	C1	3000	1800	参22J603-1		2			1、2	铝合金推拉窗(非隔热金属型材) 窗台高1000 玻璃为钢化、中空玻璃:6透明玻璃+12空气+6透明玻璃(此玻璃厚度为建筑设计最小值,玻璃最终厚度由专业厂家计算决定) 铝合金推拉窗的传热系数为3.35,遮阳系数为0.74,太阳得热系数为0.64,可见光透射比为0.80。 窗扇有为供消防救援人员进入的窗口,设灭火救援专用标志 开启扇内侧加装不锈钢纱窗 立面见本图

门窗表说明


- 本设计仅提供洞口尺寸,立面分格和开启方式,具体制作和施工均由供货厂商提供详细设计经设计院认可后方可定货施工;
厂商应解决门窗及玻璃幕墙的抗风压、水密性、气密性、防火、隔音、隔热等技术要求,另须密切配合土建施工。
- 安装在易于受到人体或物体碰撞部位的建筑玻璃应在视线高度设醒目标志。
- 所有门窗洞口尺寸及数量均应按现场实际情况为准。
- 门的开启方向均以平面图为准。
- 所有门的门把手高度均为1050。
- 所有门一律采用暗门框,土建施工单位做完成面前应 与门供货商配合施工。
- 金属门窗应采取静电接地及防止产生火花的构造措施。
- 每扇门高度不超过2400时,应设置3套5寸不锈钢铰链,铰链厚度不少于2.5,高度超过2400米,每增加500,增加一套铰链。双开门必须设置上下插销。
- 有通风要求的房间(如厕所),门均采用设置扫地缝方式,满足进风要求。防火门与地面预留缝隙应满足防火要求。
- 有耐火完整性要求的防火门,门框孔洞内应由土建施工单位,用1:3水泥砂浆或C15细石混凝土满灌。
- 所有用电门窗应自带控制箱,控制箱接入条件应提前提供给设计单位确认;当用电要求与本表不一致时,应及时通知设计人员变更设计。

五金配置说明

平开门:1.门锁 2.把手 3.闭门器 4.顺位器 5.插销 6.门吸(门碰)
7.电子锁 8.报警器 9.静音条 10.地弹簧 11密封毛条
卷帘门:1.门锁 2.把手 3.手动拉链 4.罩盒 5.地面橡胶密封条 6.限位器
窗:1.窗锁 2.拉手 3.限位风钩 4.报警器


五金配件说明

- 上述配置不包括门窗必须的基本配置,如平开门窗铰链作为标配五金,不单独做说明。
- 防火门窗及防火卷帘的五金要求应符合防火门窗及防火卷帘检验检测要求。
- 外门设置闭门器及外窗的防风定位风钩,应满足风压要求。

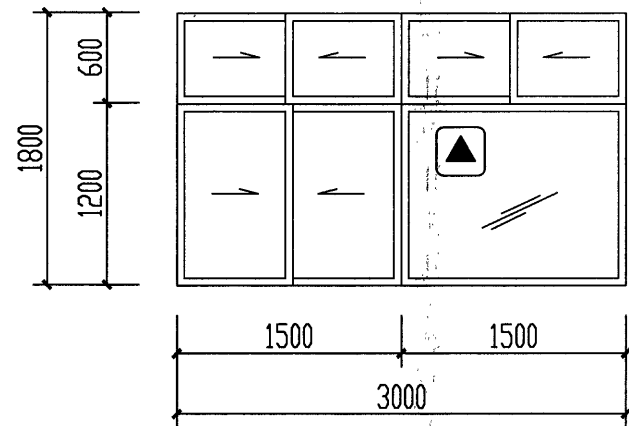

C1立面分格图 1:50

外窗可开启面积与窗面积的比值=(0.6×1.5+1.2×0.75)÷(3.0×1.8)=33.3%



消防救援口标志放大图

备注
NOTES

图章专用章
DRAWING SEAL

福建省工程勘察设计图纸专用章
福建省石油化学工业设计院有限公司
范围: 化工石化医药行业
资质等级: 甲级 证号: A235004206
有效期至: 2024年09月17日

注册工程师执业章
REGISTERED ENGINEER WORK PERMIT SEAL

中华人民共和国一级注册建筑师
姓名: 罗素华
注册号: 3500420-003
有效期: 至2023年12月

施工图审查单位
CONSTRUCTION DRAWING EXAMINATION AUTHORITY

施工图审查合格证书编号
SEAL NUMBER OF CONSTRUCTION DRAWING EXAMINATION QUALIFICATION CERTIFICATE

工程名称
PROJECT

福建福海创石油化工有限公司
原料适应性技改项目配套储运
及其它辅助系统设计

建设单位
CONSTRUCTION UNIT

福建福海创石油化工有限公司

审核
AUTH'D

工程负责人
PROJ.M.

专业负责人
SPEC.M.

审核
APPR

校核
CHKD

设计
DRAWN

图名
DRAWING TITLE

变电所SS15-7

图章
DRAWING SEAL

图章
DRAWING SEAL

图章
DRAWING SEAL

图章
DRAWING SEAL

图章
DRAWING SEAL

图章
DRAWING SEAL

图章
DRAWING SEAL

图章
DRAWING SEAL

图章
DRAWING SEAL

图章
DRAWING SEAL

图章
DRAWING SEAL

图章
DRAWING SEAL

门窗表
门窗立面分格图

单元/工程名称
UNIT/SECTION

T23005/G181S31-A53HTJ-05

日期
DATE

2023.10.28

详细设计

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页