


DATE	
SIGNATURE	
DATE	
SIGNATURE	
DATE	
SIGNATURE	


备注
NOTES

门窗表


门窗类型	门窗编号	洞口尺寸		套用图集		数 量	用电条件		五 金	备 注
		宽	高	图集代号	编号		电压(V)	功率(W)		
门	M1	1500	2400			1			1、2、5	双扇平开成品钢门(门扇带透明钢化玻璃采光窗,专业厂家定制) 玻璃厚度由专业厂家计算决定 立面见本图
	M2	1000	2400			1			1、2、5	单扇平开成品钢门(门扇带透明钢化玻璃采光窗,专业厂家定制) 玻璃厚度由专业厂家计算决定 立面见本图
	JLM1	3000	3000	08CJ17	参JM1-3033	2	380	250	1~6	电动钢质卷帘门(带手动装置,门扇帘片采用彩色钢板常规帘片,导轨外露,安装于门洞室外侧)
窗	C1	1500	1200	参22J603-1		2				铝合金固定窗(非隔热金属型材) 窗台高 1000 玻璃为钢化透明玻璃(玻璃厚度由专业厂家计算决定) 立面见本图 窗扇为供消防救援人员进入的窗口,设灭火救援专用标志
	C2	3000	1200	参22J603-1		5			1、2、3	铝合金上悬窗(非隔热金属型材) 窗台高 5000 玻璃为钢化透明玻璃(玻璃厚度由专业厂家计算决定) 立面见本图 上悬窗根据需要设置手动开启装置,设置于距地 1.3米高度
	C3	3000	1200	参22J603-1		3				铝合金固定窗(非隔热金属型材) 窗台高 5000 玻璃为钢化透明玻璃(玻璃厚度由专业厂家计算决定) 立面见本图
门窗表说明										五金配置说明
1 本设计仅提供洞口尺寸,立面分格和开启方式,具体制作和施工均由供货厂商提供详细设计经设计院认可后方可定货施工; 厂商应解决门窗及玻璃幕墙的抗风压、水密性、气密性、防火、隔音、隔热等技术要求,另须密切配合土建施工。 2 安装在易于受到人体或物体碰撞部位的建筑玻璃应在视线高度设醒目标志。 3 所有门窗洞口尺寸及数量均应按现场实际情况为准。 4 门的开启方向均以平面图为准。 5 所有门的门把手高度均为 1050。 6 所有门一律采用暗门框,土建施工单位做完前面应与门供货商配合施工。 7 金属门窗应采取静电接地及防止产生火花的构造措施。 8 每扇门高度不超过 2400 时,应设置3套5寸不锈钢铰链,铰链厚度不少于2.5,高度超过 2400 米,每增加 500,增加一套铰链。双开门必须设置上下插销。 9 有通风要求的房间(如厕所),门均采用设置扫地缝方式,满足进风要求。防火门与地面预留缝隙应满足防火要求。 10 有耐火完整性要求的防火门,门框孔洞内应由土建施工单位,用 1:3 水泥砂浆或 C15 细石混凝土满灌。 11 所有用电门窗应自带控制箱,控制箱接入条件应提前提给设计单位确认;当用电要求与本表不一致时,应及时通知设计人员变更设计。										平开门:1.门锁 2.把手 3.闭门器 4.顺位器 5.插销 6.门吸(门碰) 7.电子锁 8.报警器 9.静音条 10.地弹簧 11密封毛条 卷帘门:1.门锁 2.把手 3.手动拉链 4.罩盒 5.地面橡胶密封条 6.限位器 窗:1.窗锁 2.拉手 3.限位风钩 4.报警器
										五金配件说明
										1 上述配置不包括门窗必须的基本配置,如平开门窗铰链作为标配五金,不单独做说明。 2 防火门窗及防火卷帘的五金要求应符合防火门窗及防火卷帘检验检测要求。 3 外门设置闭门器及外窗的防风定位风钩,应满足风压要求。

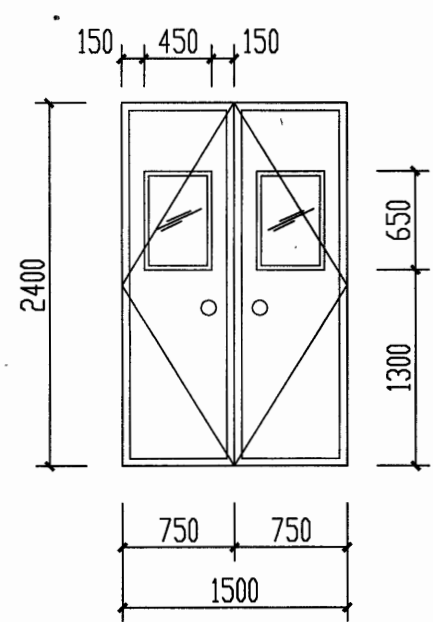


M1立面分格图 1:50

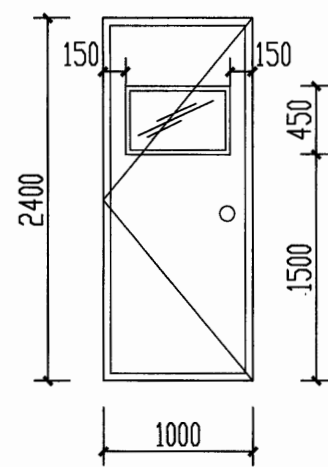


M2立面分格图 1:50

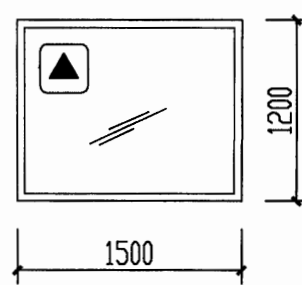


C1立面分格图 1:50

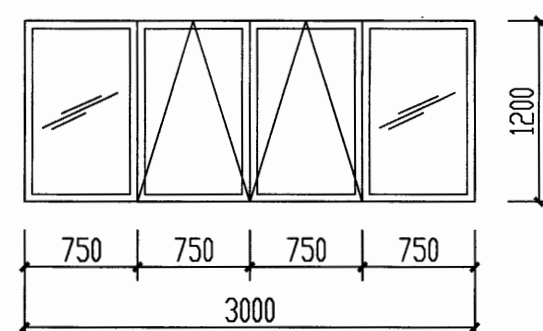

C2立面分格图 1:50

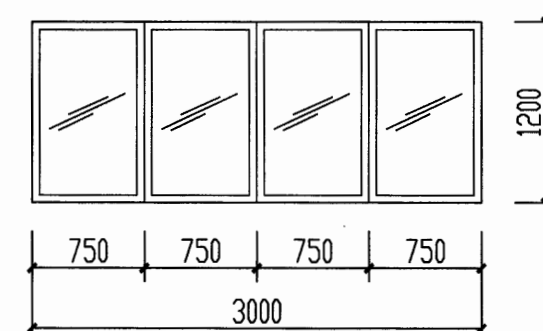

C3立面分格图 1:50



消防救援口标志放大图

图纸专用章
DRAWING SEAL
福建省工程勘察设计图纸专用章
福建省石油化学工业设计院有限公司
范围: 化工石化医药行业
等级: 甲级 证号: A235004206
有效期至: 2024年09月17日

注册工程师
REGISTERED ENGINEER WORK PERMIT SEAL
中华人民共和国一级注册建筑师
姓名: 罗素华
注册号: 3500420-003
有效期: 至 2023年12月

施工图审查单位
CONSTRUCTION DRAWING EXAMINATION AUTHORITY

施工图审查合格证书编号
SEAL NUMBER OF CONSTRUCTION DRAWING EXAMINATION QUALIFICATION CERTIFICATE

工程名称
PROJECT
福建福海创石油化工有限公司
原料适应性技改项目配套储运
及其它辅助系统设计

建设单位
CONSTRUCTION UNIT
福建福海创石油化工有限公司

审查人 AUTH'D	设计人 DESIGNER	审核人 CHECKER
工程负责人 PROJ.M	付亦玮	付亦玮
专业负责人 SPEC.M	罗素华	罗素华
审核人 APPR	陈明环	陈明环
设计人 SHO	吴陈瑕	吴陈瑕
设计人 DRAWN	罗素华	罗素华

图名 DRAWING TITLE
化学品仓库

门窗表
门窗立面分格图

单元/工程名称
UNIT/SECTION
T23005/G181S31-A706TJ-05

设计阶段
DESIGN STAGE
详细设计

日期
DATE
2023. 10. 28

页次
SHEET
1 OF 1

TCC 中国天辰工程有限公司
CHINA TIANCHEN ENGINEERING CORPORATION

审核
日期